



正本



检测报告

Testing Report


山中检字（2021）第 DY1376-BN1-001 号

检测环境
检测日期

项 目 名 称： 年度、半年度检测项目（地下室）

第 33 页

第 33 页

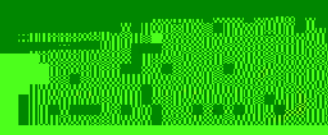



检测 报 告

山中检字（2021）第 DY1376-BN 号

项目名称	年度、半年度检测项目（地下水）		
委托单位	东营神驰仓储有限公司	采样地点	东营神驰仓储有限公司

样品类别	地下水	样品描述	样品均无色、无味、透明
------	-----	------	-------------

检测 报 告

山中检测(2021)第 DY1376-BN1-001 号

第 2 页 共 8 页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 地下水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
pH	GB/T 5754-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法	—
色度	GB/T 5754-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂-钴标准比色法	5 度
嗅和味	GB/T 5754-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.1 嗅和味	—

0.12µg/L


检测 报 告

SDZZ/ZLJL-029-4

山 中 环 字 (2021) 第 DY1376 JB11-001 号

第 3 页 共 8 页

铅	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μ g/L
镉	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05 μ g/L
汞	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法	0.1 μ g/L
钠	HJ 812-2016	水质 可溶性阳离子 (锂、钠、铵、钾、 钙、镁) 的测定 离子色谱法	0.02mg/L
挥发酚	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷 萃取分光光度法	0.001mg/L
阴离子表面 活性剂	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标 10.1 亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L
硫化物	GB/T 16489-1996	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.005mg/L
硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 紫外分光光度法	0.2mg/L
亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 重氮耦合分光光度法	0.001mg/L
氯化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 汞盐法	

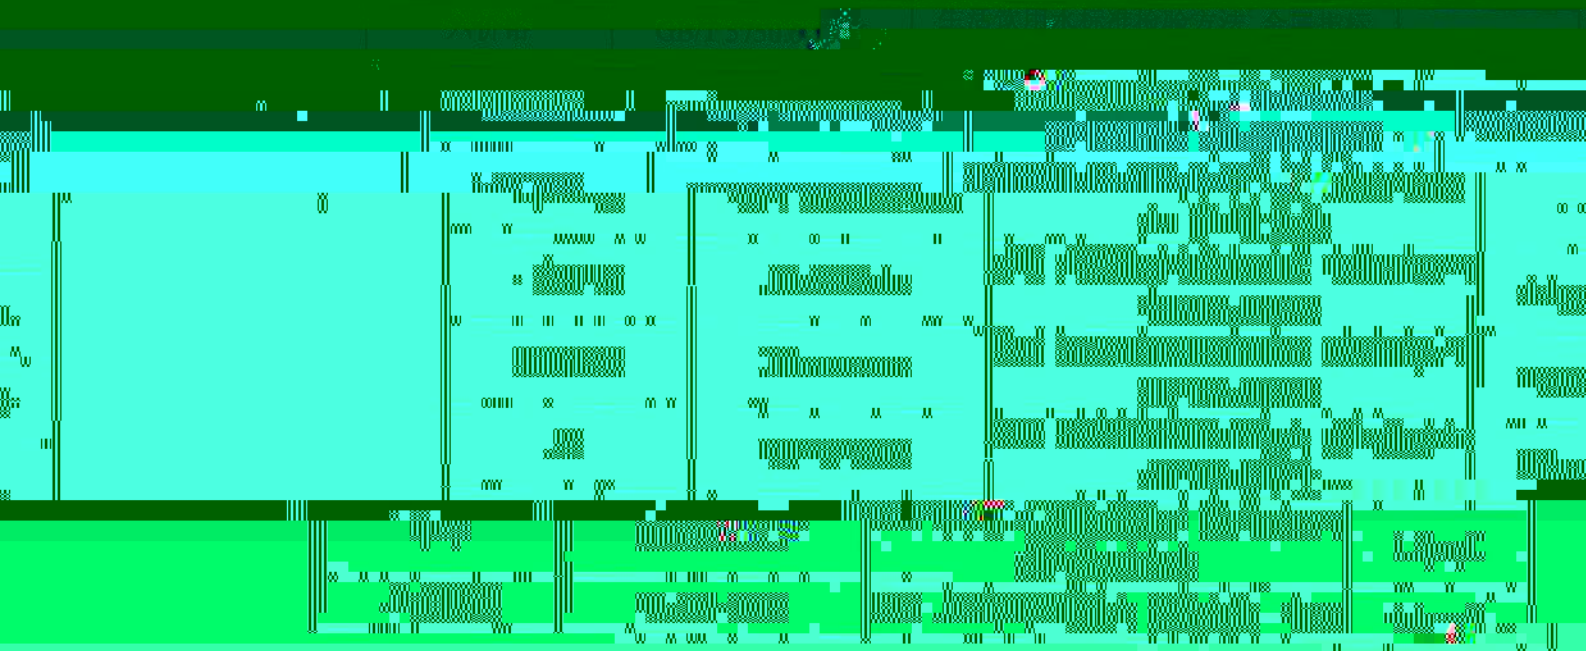



检测报告

山中检字(2021)第DY1376-BN1-001号

第 4 页 共 8 页

		红外吸收法	
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	第四章 第四章 气相色谱-质谱法	1.0ng/L	

检 测 报 告

山中检字(2021)第 DY1376-BN1-001 号

第 5 页 共 8 页

2.2 地下水检测结果

表 3 地下水检测结果一览表

检测项目	单位	采样点位及检测结果		
		地下水监测井	地下水监测井	地下水监测井



SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2021)第DY1376-BN1-001号

第 6 页 共 8 页

挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
0.02	0.02	ND	ND	ND
0.03	0.03	ND	ND	ND
0.04	0.04	ND	ND	ND
0.05	0.05	ND	ND	ND
0.06	0.06	ND	ND	ND
0.07	0.07	ND	ND	ND
0.08	0.08	ND	ND	ND
0.09	0.09	ND	ND	ND
0.10	0.10	ND	ND	ND
0.11	0.11	ND	ND	ND
0.12	0.12	ND	ND	ND
0.13	0.13	ND	ND	ND
0.14	0.14	ND	ND	ND
0.15	0.15	ND	ND	ND
0.16	0.16	ND	ND	ND
0.17	0.17	ND	ND	ND
0.18	0.18	ND	ND	ND
0.19	0.19	ND	ND	ND
0.20	0.20	ND	ND	ND
0.21	0.21	ND	ND	ND
0.22	0.22	ND	ND	ND
0.23	0.23	ND	ND	ND
0.24	0.24	ND	ND	ND
0.25	0.25	ND	ND	ND
0.26	0.26	ND	ND	ND
0.27	0.27	ND	ND	ND
0.28	0.28	ND	ND	ND
0.29	0.29	ND	ND	ND
0.30	0.30	ND	ND	ND
0.31	0.31	ND	ND	ND
0.32	0.32	ND	ND	ND
0.33	0.33	ND	ND	ND
0.34	0.34	ND	ND	ND
0.35	0.35	ND	ND	ND
0.36	0.36	ND	ND	ND
0.37	0.37	ND	ND	ND
0.38	0.38	ND	ND	ND
0.39	0.39	ND	ND	ND
0.40	0.40	ND	ND	ND
0.41	0.41	ND	ND	ND
0.42	0.42	ND	ND	ND
0.43	0.43	ND	ND	ND
0.44	0.44	ND	ND	ND
0.45	0.45	ND	ND	ND
0.46	0.46	ND	ND	ND
0.47	0.47	ND	ND	ND
0.48	0.48	ND	ND	ND
0.49	0.49	ND	ND	ND
0.50	0.50	ND	ND	ND
0.51	0.51	ND	ND	ND
0.52	0.52	ND	ND	ND
0.53	0.53	ND	ND	ND
0.54	0.54	ND	ND	ND
0.55	0.55	ND	ND	ND
0.56	0.56	ND	ND	ND
0.57	0.57	ND	ND	ND
0.58	0.58	ND	ND	ND
0.59	0.59	ND	ND	ND
0.60	0.60	ND	ND	ND
0.61	0.61	ND	ND	ND
0.62	0.62	ND	ND	ND
0.63	0.63	ND	ND	ND
0.64	0.64	ND	ND	ND
0.65	0.65	ND	ND	ND
0.66	0.66	ND	ND	ND
0.67	0.67	ND	ND	ND
0.68	0.68	ND	ND	ND
0.69	0.69	ND	ND	ND
0.70	0.70	ND	ND	ND
0.71	0.71	ND	ND	ND
0.72	0.72	ND	ND	ND
0.73	0.73	ND	ND	ND
0.74	0.74	ND	ND	ND
0.75	0.75	ND	ND	ND
0.76	0.76	ND	ND	ND
0.77	0.77	ND	ND	ND
0.78	0.78	ND	ND	ND
0.79	0.79	ND	ND	ND
0.80	0.80	ND	ND	ND
0.81	0.81	ND	ND	ND
0.82	0.82	ND	ND	ND
0.83	0.83	ND	ND	ND
0.84	0.84	ND	ND	ND
0.85	0.85	ND	ND	ND
0.86	0.86	ND	ND	ND
0.87	0.87	ND	ND	ND
0.88	0.88	ND	ND	ND
0.89	0.89	ND	ND	ND
0.90	0.90	ND	ND	ND
0.91	0.91	ND	ND	ND
0.92	0.92	ND	ND	ND
0.93	0.93	ND	ND	ND
0.94	0.94	ND	ND	ND
0.95	0.95	ND	ND	ND
0.96	0.96	ND	ND	ND
0.97	0.97	ND	ND	ND
0.98	0.98	ND	ND	ND
0.99	0.99	ND	ND	ND
1.00	1.00	ND	ND	ND



检测报告

第 DBY1376-BN1-001 号

第 7 页 共 8 页

蒽	ng/L	ND	ND	ND	
蒽	ng/L	ND	ND	ND	
蒽	ng/L	ND	ND	ND	
d) 芘	ng/L	ND	ND	ND	
	ng/L	ND	ND	ND	
	ng/L	ND	ND	ND	

视觉传达设计

样品空

检 测 报 告

山中松(2021)第 DY1376-BN1-001 号

第 8 页 共 8 页

3.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
全程序空白	硫酸盐	mg/L	ND	满意
全程序空白	氯化物	mg/L	ND	满意
全程序空白	氨氮	mg/L	ND	满意

签发日期:2021.11.13

(检验检测专用章)

二〇二一

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

制人、审核人、授权签字人签名无效。

错页、缺页无效。

经书面批准，不得部分复制本报告。

2.报告无编

3.报告涂改

4.未经本公

自收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

8. 加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力，不加盖CMA章的报告，其数据、结果不具有证明效力。