



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测 报 告

山 检字（2021）第 DY1376-3 号

第 1 页 共 3 页

项目名称	3 月份检测项目		
委托单位	东营神驰仓储有限公司	采样地点	东营神驰仓储有限公司
样品类别	有组织废气、雨水	样品描述	有组织废气：采气袋； 雨水：样品均无色、无味、透明
采、送样 人员	李金国、万超、林建政、 张宇航、佟富礲、孟凡琪	采样日期	2022.03.22-2022.03.24
分析人员	冯珂珂、王欣、姜敏、孙海迎	分析日期	2022.03.22-2022.03.26

表 1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
自动烟尘烟气测试仪	GH-60E 型	481、593

检测 报 告

山中检字（2021）第 DY1376-3 号

第 4 页 共 5 页

2.2 有组织废气检测结果

表 3 有组织废气检测结果一览表




检测项目		采样点位	103 单元油气回收装置废气排气筒进口			
		采样日期	2022.03.23			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	4.91×10 ⁴	4.79×10 ⁴	4.83×10 ⁴	
备注：现场条件所限，无法检测排气量。						
检测项目		采样点位	105 单元油气回收装置废气排气筒出口			
		采样日期	2022.03.23			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	1.45×10 ³	1.41×10 ³	1.41×10 ³	
	排放速率	kg/h	0.832	0.784	0.783	
标干流量		Nm ³ /h	574	556	555	
处理效率		%	98.0	98.1	98.1	
备注：排气筒高度 15 米，采样内径 0.4 米。						
		采样点位	105 单元油气回收装置废气排气筒进口			

检测报告

山中检字（2021）第 DY1376-3 号

第 3 页 共 5 页

	采样点位	106 单元油
--	------	---------

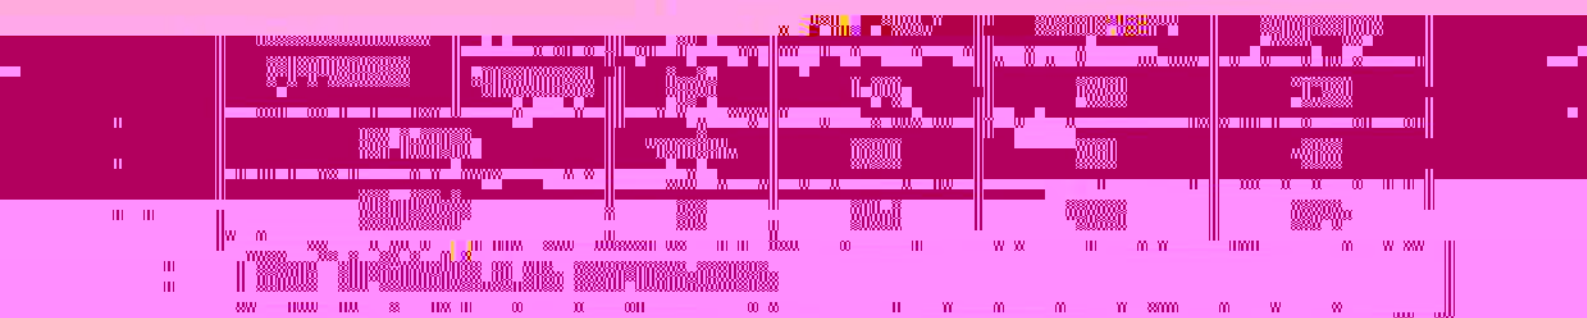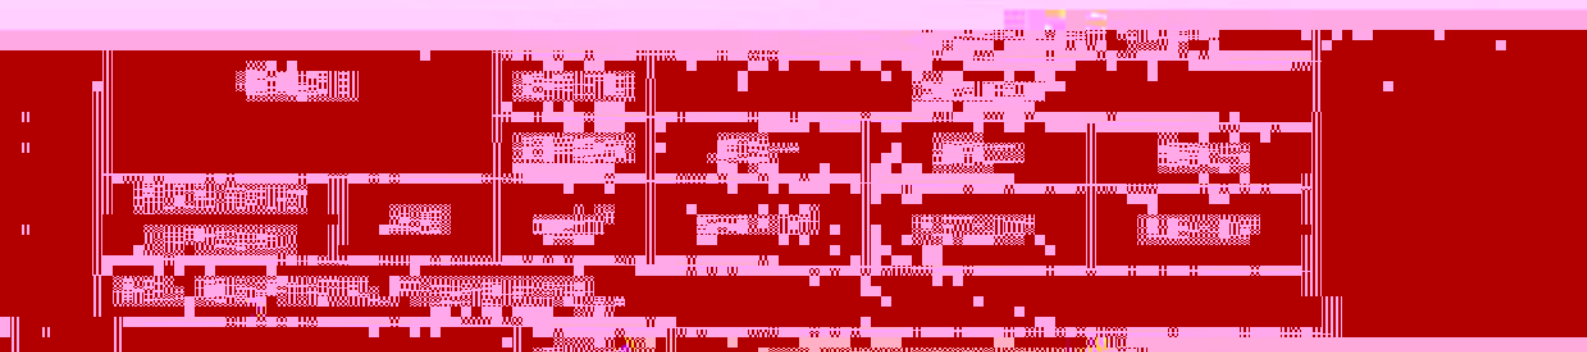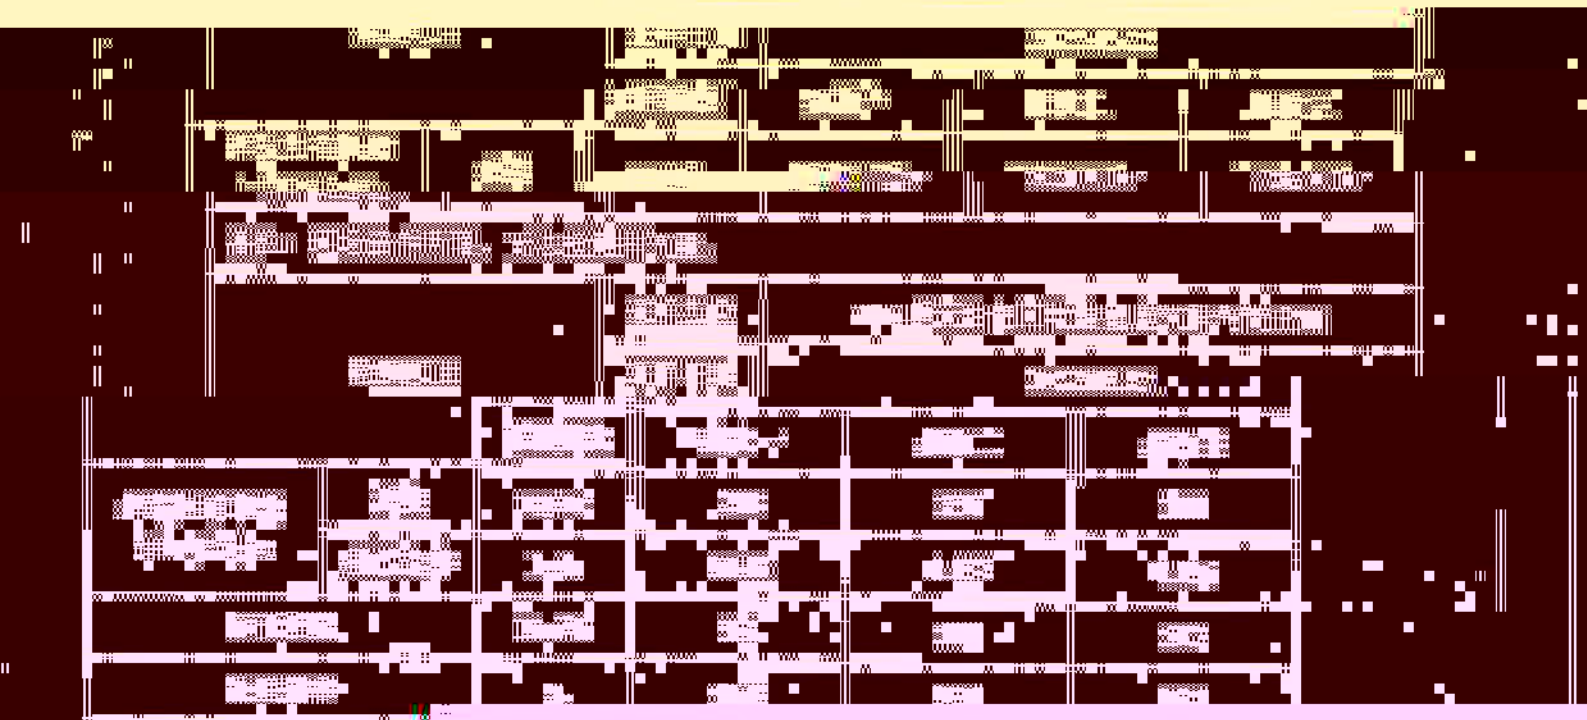



检测报告

山检字(2021)第DY1376-3号

第4页 共5页

检测项目		采样位置: 危废间废气(非甲烷总烃)沿滤芯废气筒出口			
		采样日期	2022.03.24		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	20.297	20.282	20.201
	排放速率	kg/h	0.309	0.306	0.325
标干流量		Nm ³ /h	10418	10863	10494
备注: 排气筒高度 15 米, 采样内径 0.5 米。					

2.3 雨水检测结果

表4 雨水检测结果一览表

采样日期		采样点位	检测项目	单位	采样频次检测结果		
日期		点位	检测项目	单位	一	二	三
2022.03.24	雨水排放口	COD _{Cr}	mg/L	30	32	30	
		氨氮	mg/L	0.272	0.282	0.272	
		石油类	mg/L	ND	ND	ND	
备注：“ND”表示未检出。							

三、质控措施及质控结果


3.1 质控措施

- 1.本次检测废气、雨水,对于不同检测项目均采用相应采样和检测方法。
- 2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、标准样品测定、空白质控。

3.2 质控结果

1.平行样质控

采样日期	检测点位	采样频次	检测项目	平行样		评价依据	评价结果
				检测结果(mg/L)	相对偏差(%)		
2022.03.24	雨水排放口	三	COD _{Cr}	30	1.64	相对偏差≤10%	满意
				31			

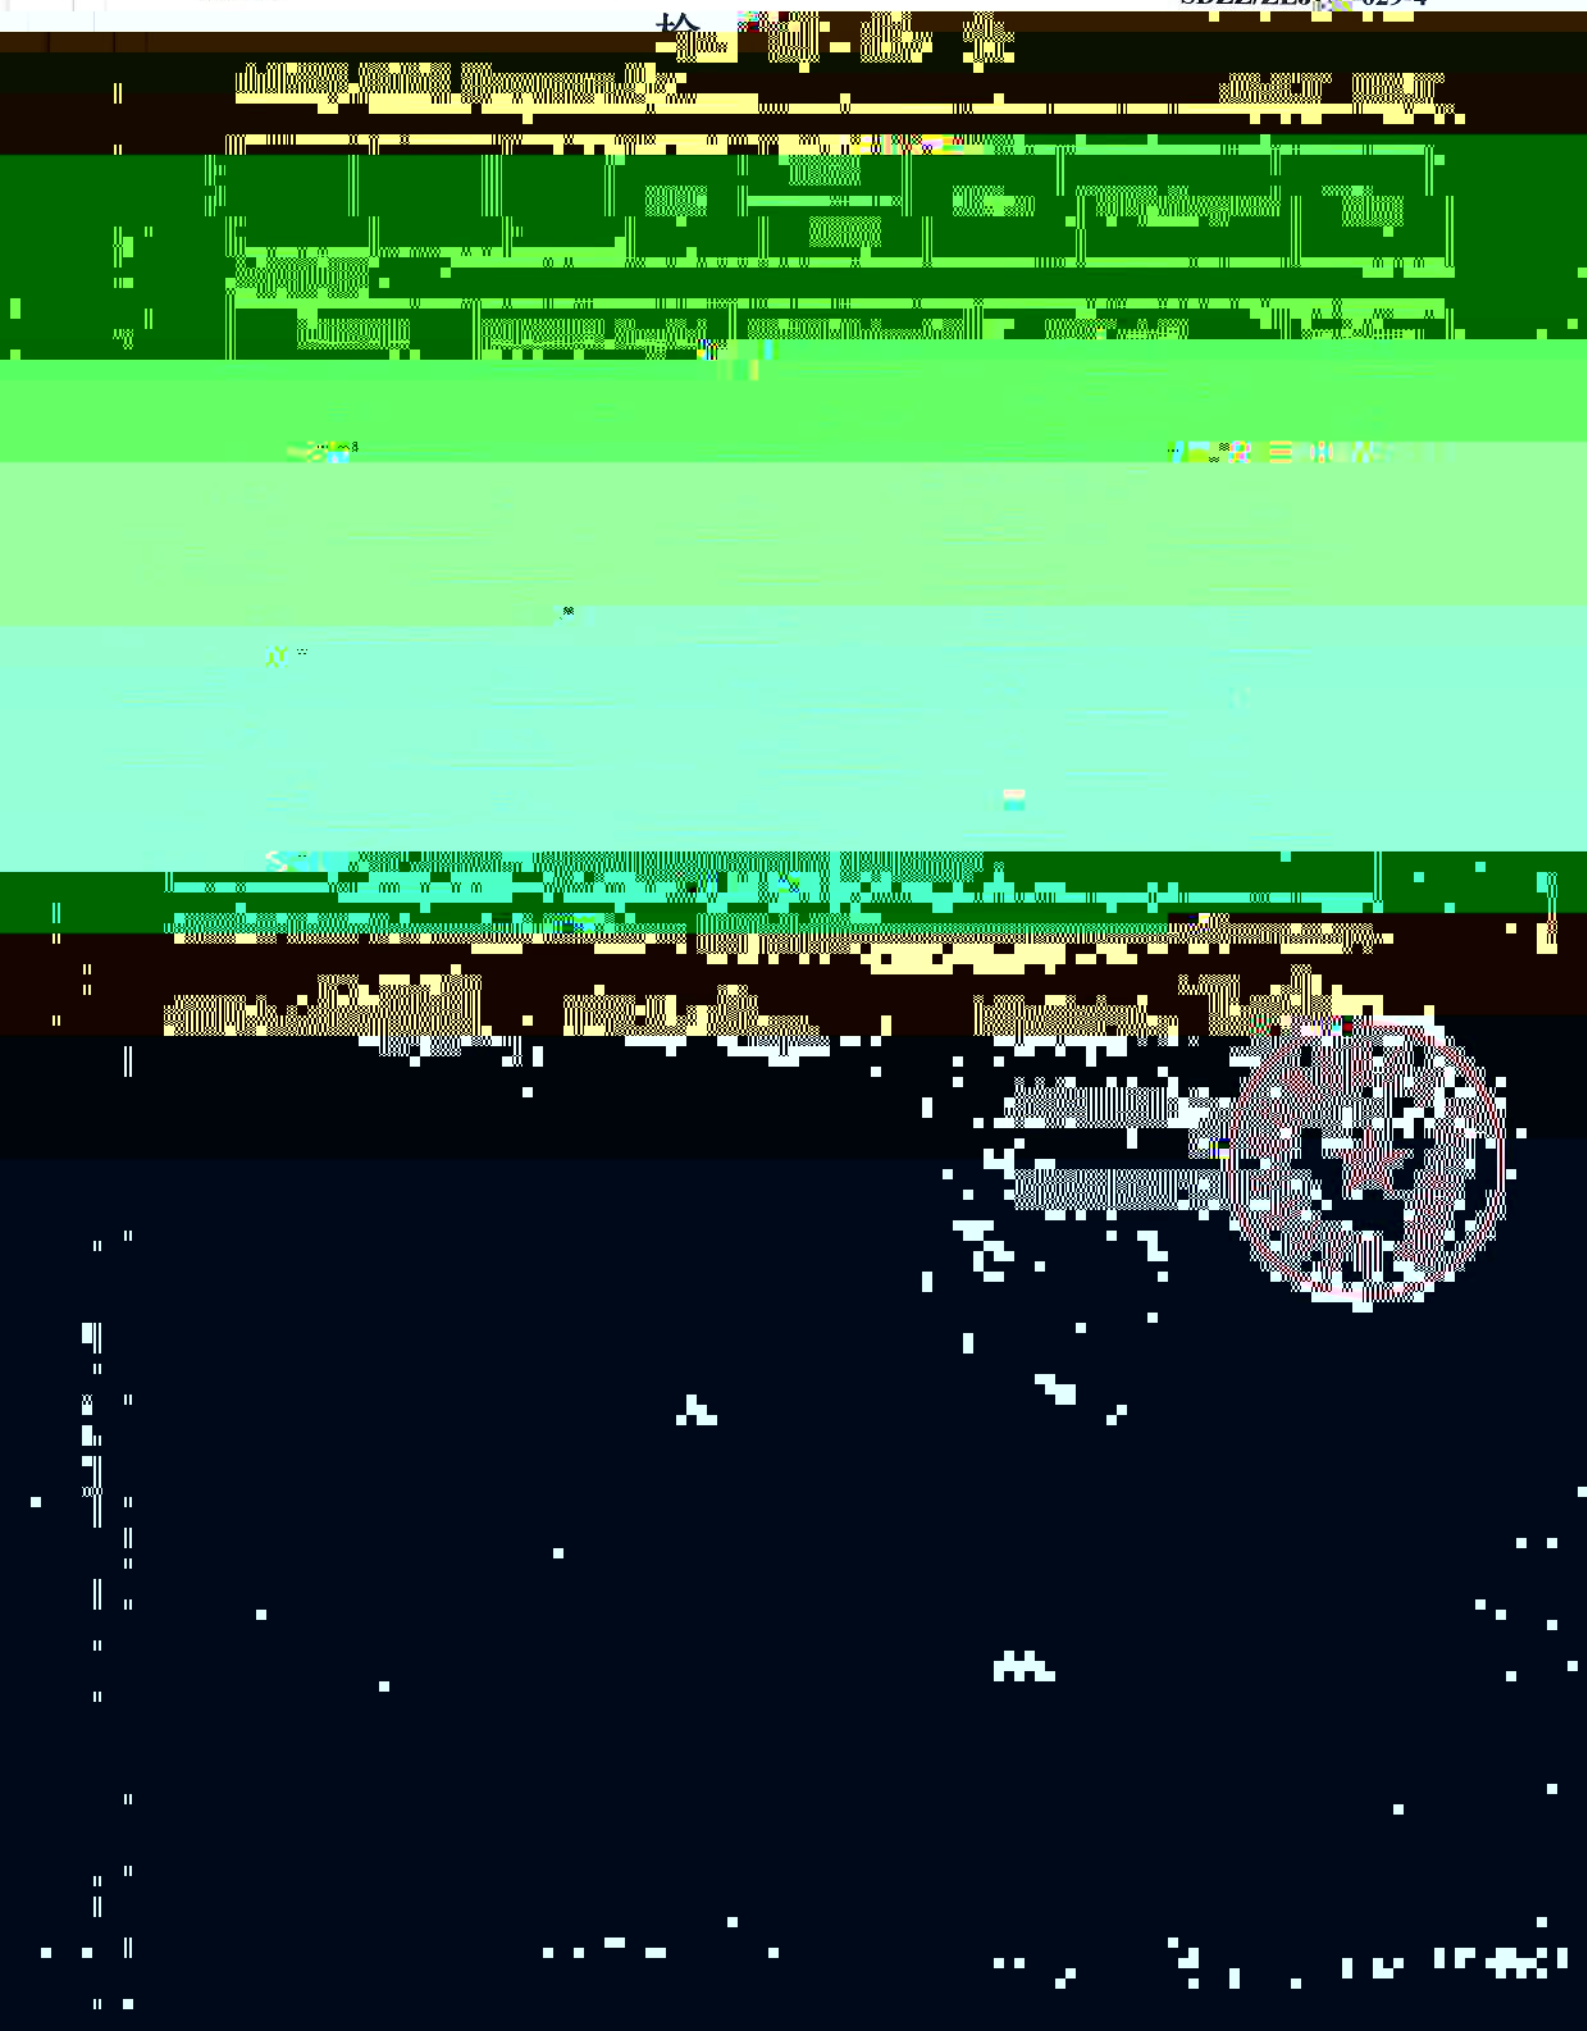

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告涂改、错页、缺页无效。

4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

7.检测报告实行付异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中孚检测有限公司

注册地址：山东省东营市东营区西三路211号宋官屯胜海大学科技园

人 员 表

电 话：876086

联系电话：0546-778797

电子邮箱：zh

ngzejianee@163.com