



检测报告

山中检字(2024)第DY523-1号

第1页 共7页

项目名称	月度检测项目		
委托单位	东营神融金储有限公司	采样地点	东营神融金储有限公司

自动烟尘烟气测试仪	GH-60E 型	339、481
-----------	----------	---------

采样频次	频次一	频次二	频次三
------	-----	-----	-----



ZHONG ZE

SDZZ/ZL II -029-4

检测报告

山中检字(2024)第DY523-1号

第 2 页 共 7 页

含湿量	%	1.5	1.7	1.8
平均动压	Pa	20	48	31
平均静压	kPa	0.55	0.33	0.31
平均全压	kPa			



ZHONGZE

SDZZ/ZLJL

3区 口


山中检字(2024)第DY523-1号

第3页 共7页

流速	m/s	1.60	1.13	1.35
烟温	℃	4.3	5.6	5.6
含湿量	%	2.2	2.3	2.1
平均动压	Pa	2	1	1
平均静压	kPa	0.14	0.04	0.08
平均全压	kPa	0.14	0.04	0.08
大气压	kPa	102.79	102.79	102.79

备注:采样内径0.2米。

采样点位置图

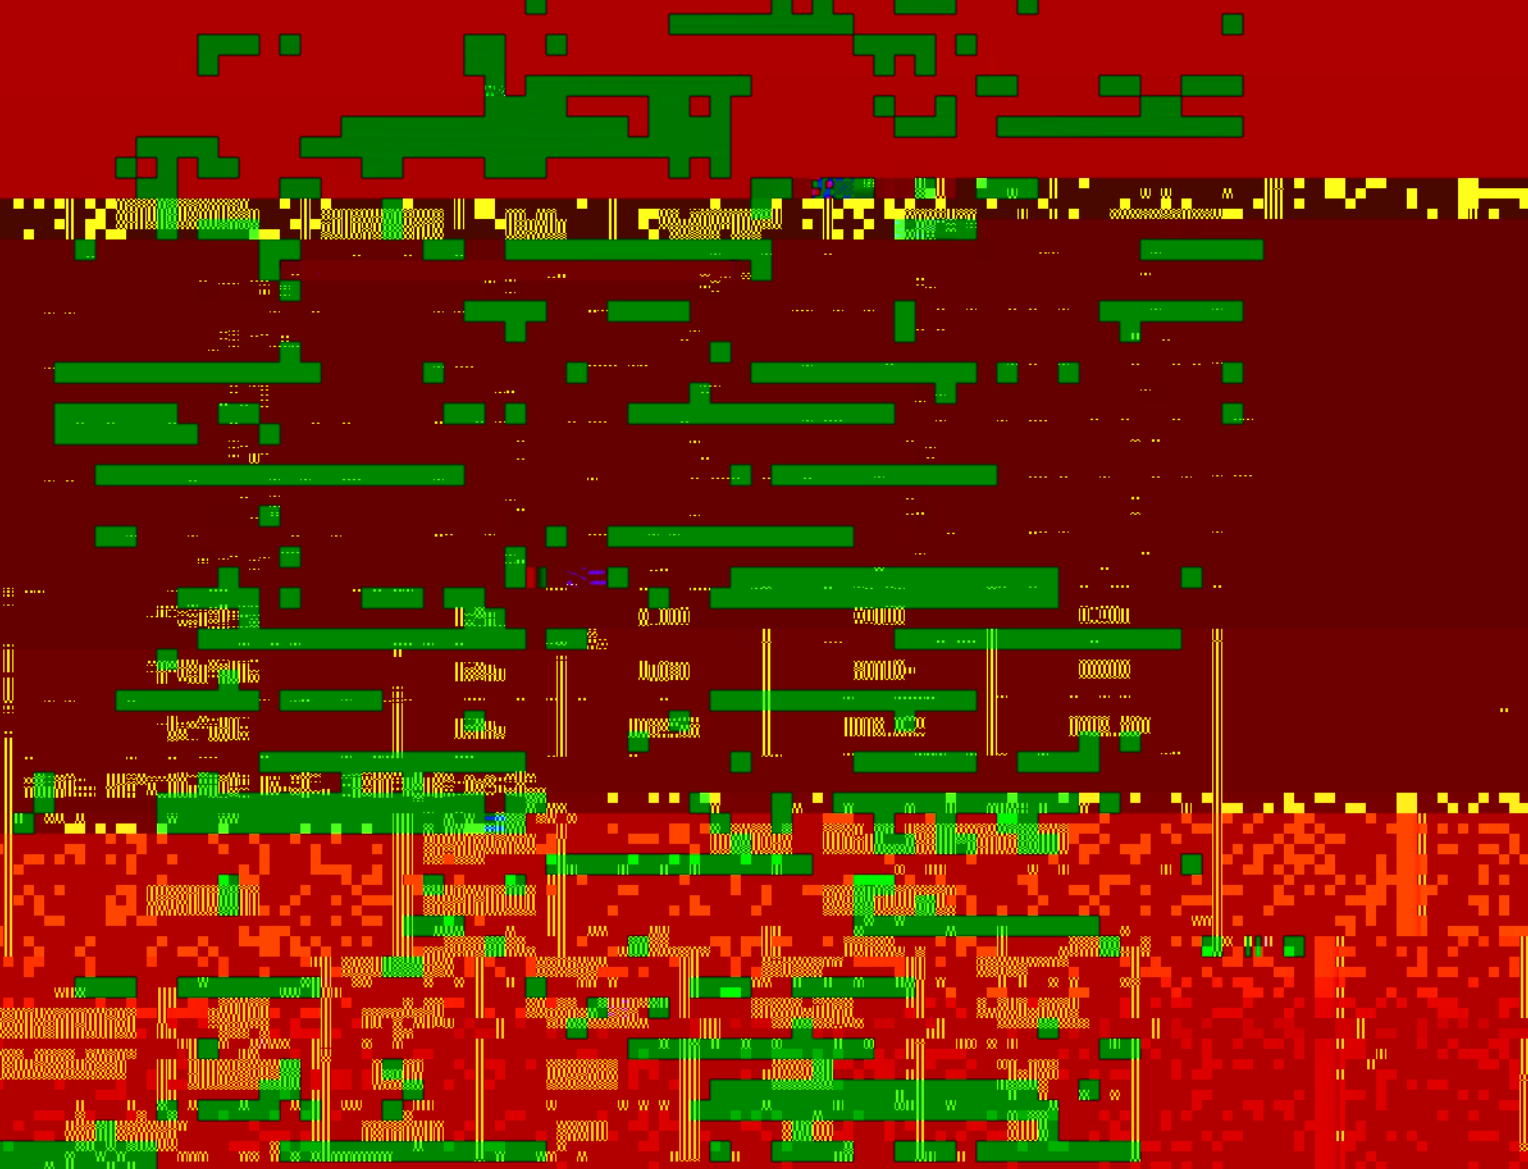




检测报告

山中检字(2024)第DY523-1号

第 4 页 共 7 页

告

非甲烷总烃	mg/m ³	53.2	50.7	52.2	
(非甲烷总烃)	排放速率	kg/h	0.025	0.023	0.024
标干流量	Nm ³ /h	462	454	459	
处理效率	%	97.4	97.2	97.9	
流速	m/s	1.86	1.83	1.85	
烟温	℃	4.4	4.5	4.5	
含湿量	%	2.0	2.0	2.0	
平均动压	Pa	3	3	3	
平均静压	kPa	0.00	0.00	0.00	
平均全压	kPa	0.00	0.00	0.00	

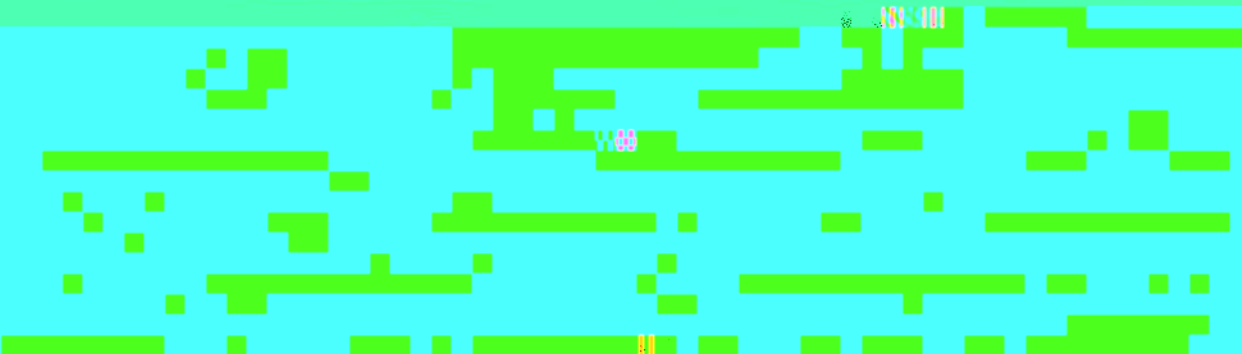





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2024)第DY523-F号

第5页 共7页

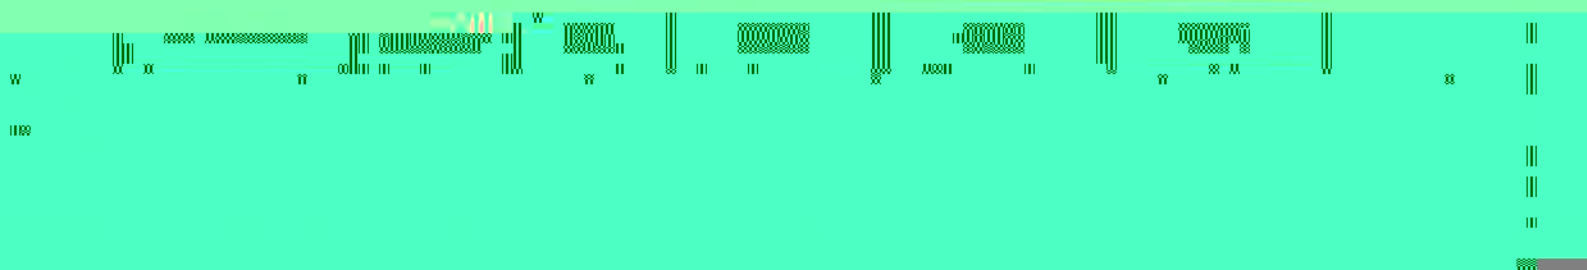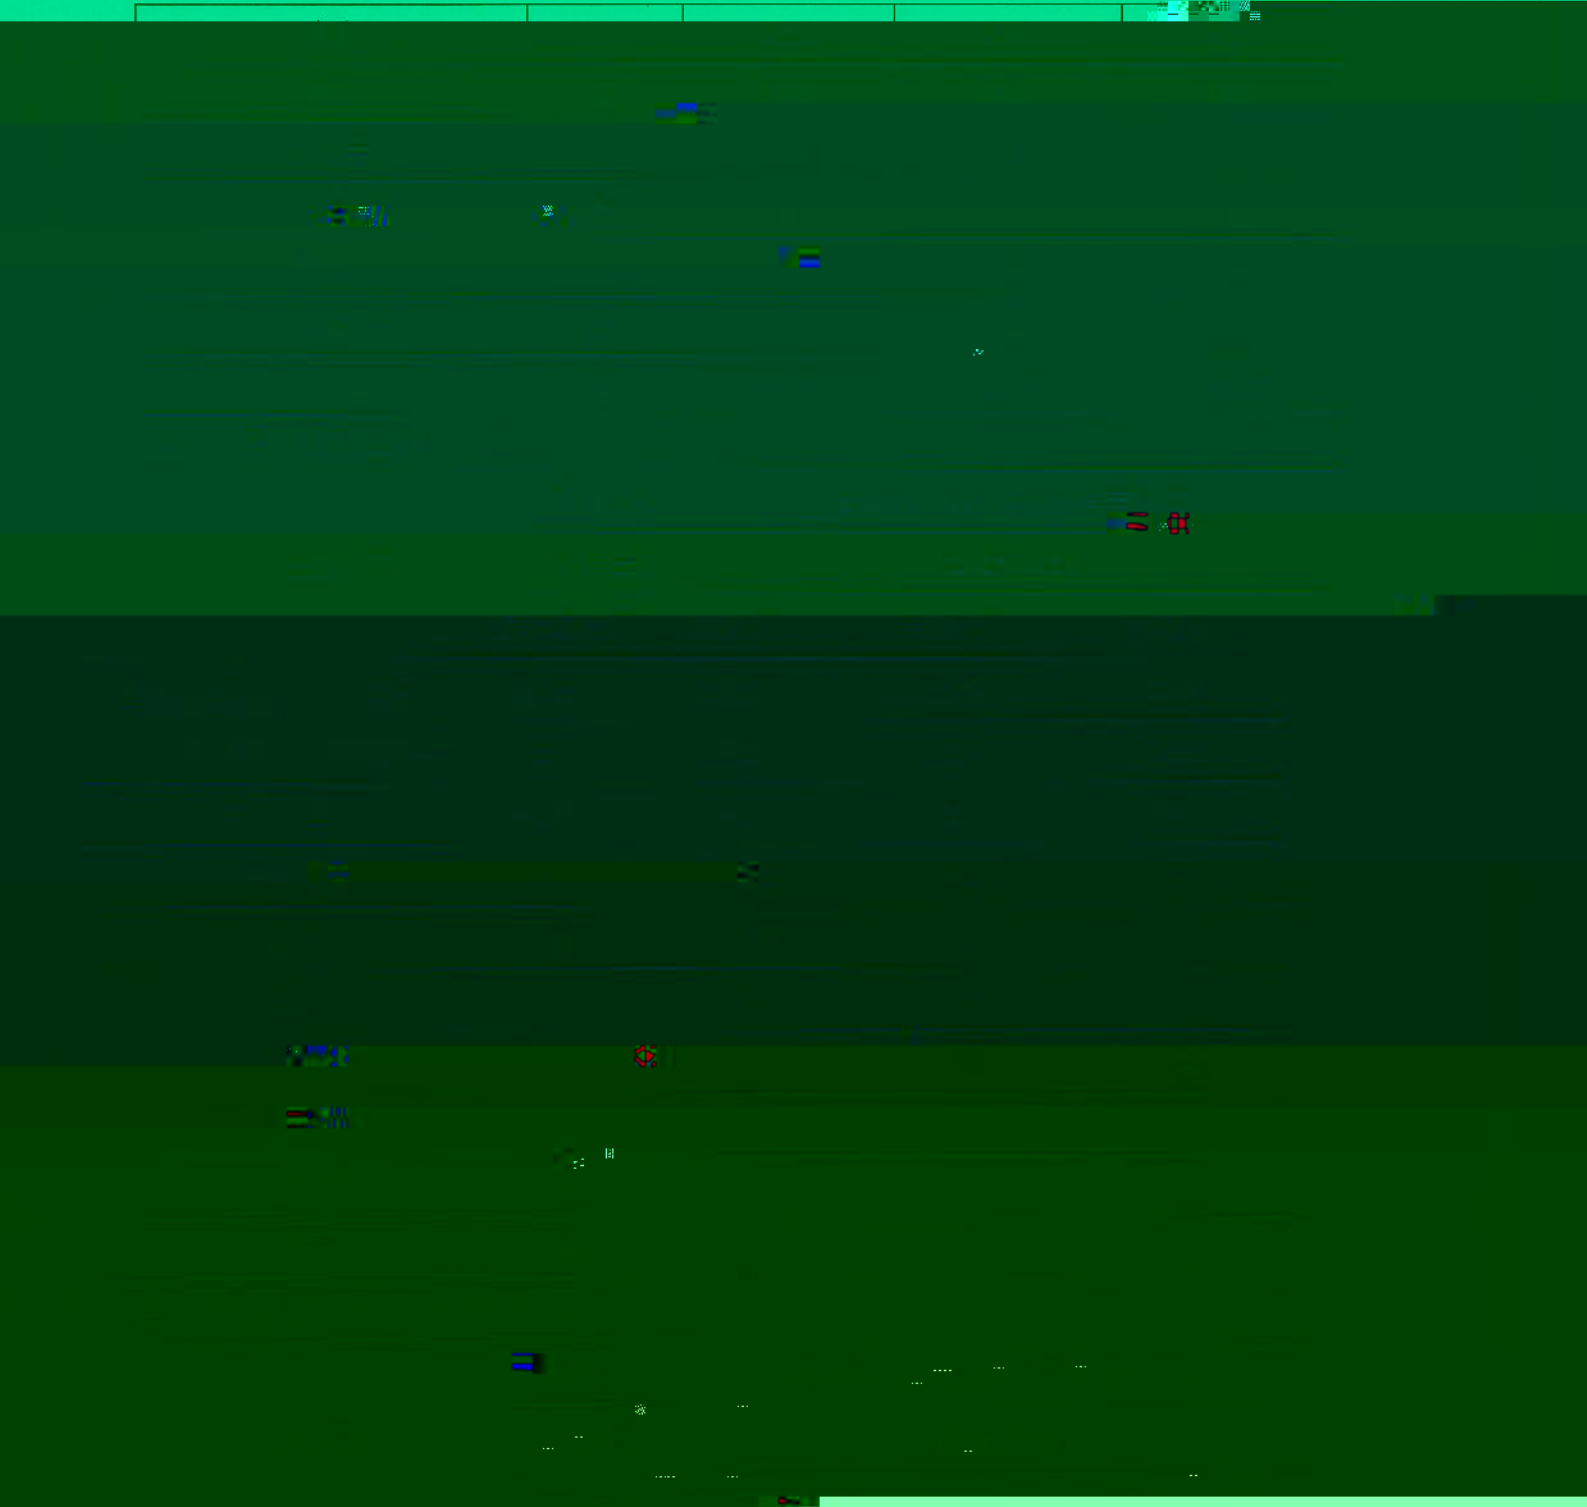



检测报告

山中检字(2024)第DY523-1号

第6页 共10页

项目	单位	920	8960	9385
流速	m/s	13.56	13.06	13.69
烟温	°C	8.8	8.9	8.7
含湿量	%	1.3	1.2	1.3
平均动压	Pa	171	159	174
平均静压	kPa	-0.12	-0.11	-0.12
大气压	kPa	102.88	102.88	102.88

备注：排气筒高度 15 米，采样内径 0.5 米。

三、质控措施及质控结果

3.1 质控措施

1. 本次检测废气，对于检测

日期	类型	项目	单位	结果	判定
2025.01.21	运输空白	总烃			

标气	样品分析	样品分析前	样品分析	样品分析后
----	------	-------	------	-------



ZHONG ZE

GB/T 228.1-2010/ZLJL-029-4

检测报告

山东精铸(集团)有限公司 第 DY523-1 号

第 7 页 共 7 页

***** 报告结束 *****

!



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供材料与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

4.3 报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。